

Le 26/04/83

NOTE RELATIVE AU HANDLER APPLE II 1P (V2).

Depuis avril 1983, nous livrons en standard, un nouvel handler APPLE II 1P.

Les spécifications sont les mêmes que le handler APPLE II 1P V1 avec en plus la possibilité de digitaliser sur l'écran APPLE II, avec les commandes MEM/PLOT appropriées.

MODE OPERATOIRE :

Mise à jour du status

	(1)		(2)
SET "ST",	) "*"	ou	) "Ø *"
	( "^*"		( "Ø^*"
	) "*C"		) "Ø*C"

Le zéro dans la forme (2) signifie remettre la croix en bas à gauche.


"\*" digitalisation automatique

"^\*" digitalisation par "return"

"\*C" digitalisation par return + une touche du clavier pour valider

Ces commandes sont développées dans le chapitre XII du manuel de références MEM/PLOT.

Le réticule de digitalisation se déplace de la manière suivante :

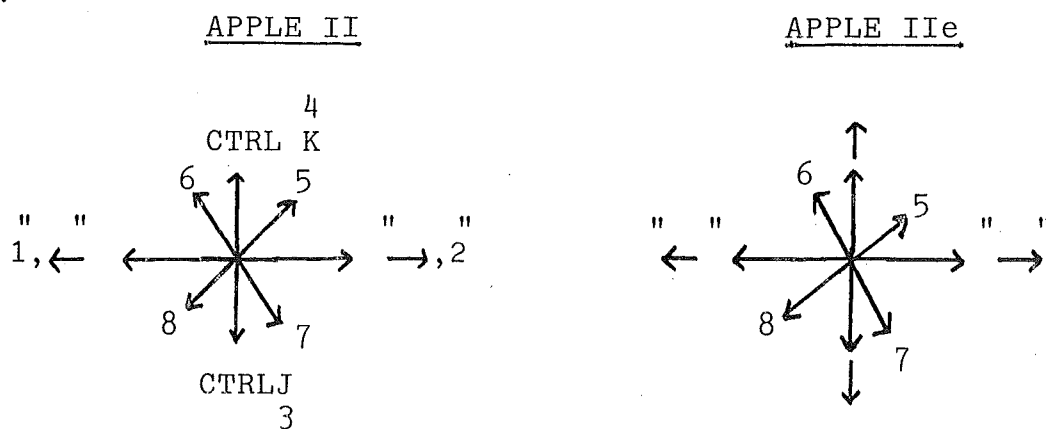

NOTE : En pressant une de ces touches on déplace le réticule dans la direction correspondante et en pressant la touche REPEAT en même temps, on obtient un déplacement de plusieurs points simultanément.